


- - Die elektrische Anlage wurde bei Bedarf durch eine neue ersetzt - Kabel und Kabelschuhe mit Wärmedämmung.
Gereinigte Relais und elektrische Schalter.

-електрическата система там където е нужно е заменена с нова- кабели и кабелни обувки с термоизолация. Почистени релета и електрически ключове.

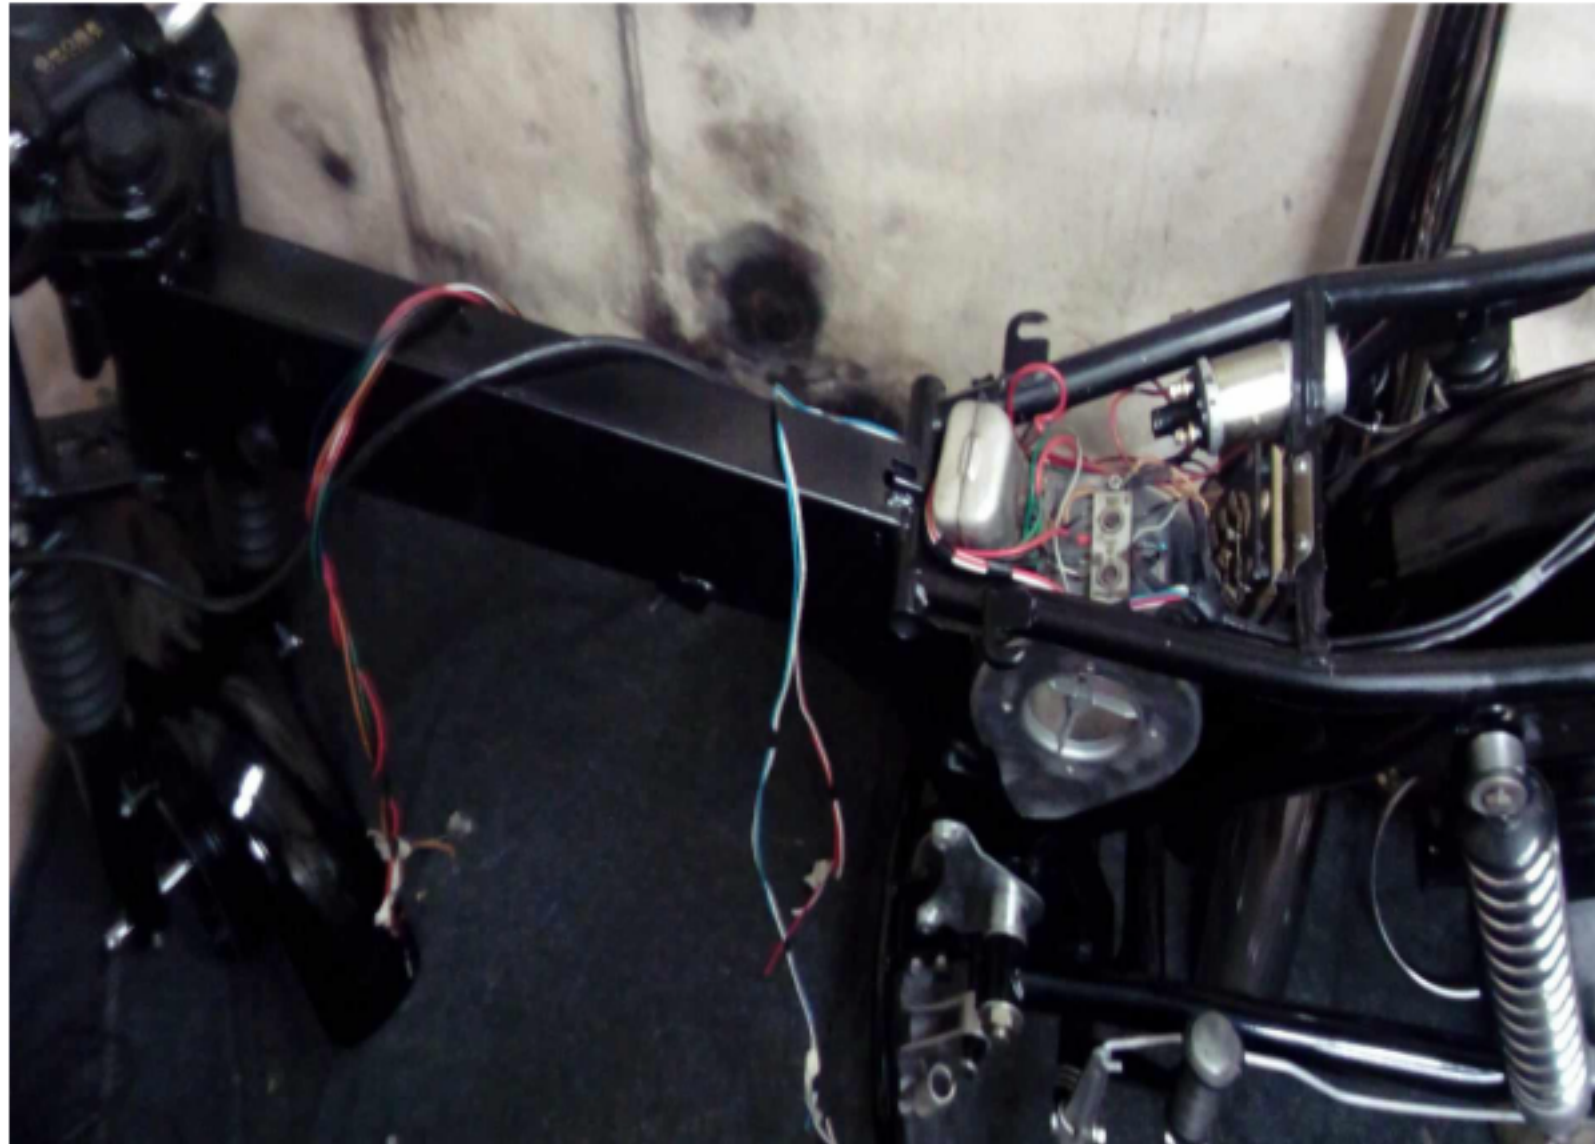

Leider benutze ich einen Übersetzer, also
e seit meinem 18. Lebensjahr verschiedene MZ-
r geerbte ETZ 251 restauriert. Leider muss ich
e gerät, bei jemandem, der diese tollen
diese E-Mail hier nicht weitergegeben werden
wenden kann. Vielen Dank im Voraus.

Details

Ansicht ▾

Name	MZ ETZ 251_D-1.docx
Größe	32 MB
Geändert	-
Freigaben	- 2.2024 22:06